



Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

Číslo zákazky:

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky

Oddiel I - **Základné údaje** (vypíňa vlastník nehnuteľnosti - žiadateľ)

Žiadateľ (meno, priezvisko/obchodné meno, zastúpený) :

Adresa : **Tel. kontakt:**

IČO: **IČ DPH:** **DIČ/ dátum narodenia :**

Zapísaný v obchodnom (resp. živnostenskom) registri:

žiada o zriadenie kanalizačnej prípojky pre nehnuteľnosť v obci :

PSČ: **ulica:** **č. súpisné :** **č. parcely :**
a jej napojenie na kanalizačnú sieť .

Požadovaná dĺžka kanalizačnej prípojky bm , profil prípojky mm

Plochy pre stanovenie množstva vôd povrchového odtoku do kanalizácie

Druh povrchu (kategória)	Plocha S [m ² S m ²]	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr= S. ψ [m ²]
1	2	3	4
A zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové asfaltové povrchy apod.) súčiniteľ odtoku 0,9		0,9	
B čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním pieskom ,štrkom apod.) súčiniteľ odtoku 0,4		0,4	
C dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) súčiniteľ odtoku 0,1		0,05	
Súčet redukovaných plôch Σ Sr v [m ²]			

V dňa

.....
meno , podpis a pečiatka žiadateľa

Oddiel II - **Vyjadrenie Mesta - Obce** (zabezpečuje žiadateľ)

Mesto - Obec **súhlasí – nesúhlasí*** s vybudovaním kanalizačnej prípojky – drobnej stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (uviesť , od ktorých organizácií je potrebné ešte vyžiadať vyjadrenie) :

súhlasí – nesúhlasí* s rozkopaním vozovky verejného priestranstva pri dodržaní týchto podmienok:

* Nehodiace sa škrtnite

.....
podpis a pečiatka

Oddiel III - **Rozhodnutie OVS, a.s. o zriadení kanalizačnej prípojky** (vyplňuje OVS,a.s.)

Po preskúmaní žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky **súhlasíme – nesúhlasíme*** s pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizačnú sieť .

Žiadosť sa zamietá z týchto dôvodov :
stanovuje sa : profil prípojky mm , vzdialenosť kanalizačnej šachty od nehnuteľnosti bm ,
a tieto ďalšie podmienky :
.....

Montážne práce na prípojke budú vykonané pracovníkmi OVS, a.s D. Kubín , strediska kanalizácií

obvod Dolný Kubín..... v mesiaci

Ved.TP : dňa

PREHLÁSENIE

Podpísaný (meno a priezvisko – obchodné meno)

prehlasujem , že som prevzal ,ako obstarávateľ kanalizačnej prípojky prílohy technickej /projektovej/ dokumentácie kanalizačnej prípojky vypracované OVS a.s., Dolný Kubín a **súhlasím s úhradou** vo výške **7,90 € s DPH** (6,64 € bez DPH, DPH vo výške 1,26 €).

ďalej prehlasujem, že budem obstarávateľom (investorom) kanalizačnej prípojky a preto zabezpečím splnenie všetkých povinností, ktoré pre investora stavby vyplývajú zo stavebného zákona, ale i z ďalších platných zákonov, smerníc a noriem. V prípade nepripojenia nehnuteľnosti na ver. kanalizáciu najneskôr do termínu užívania alebo kolaudácie stavby som si vedomý porušenia zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vyplývajúcich z § 23 ako aj prípadných sankcií.

Predovšetkým zabezpečím:

1. Vypracovanie projektovej dokumentácie (pokiaľ ju neposkytne OVS, a.s. Dolný Kubín)
2. Odsúhlasenie projektovej dokumentácie s OVS, a.s. Dolný Kubín a s ďalšími zainteresovanými organizáciami (najmä so správcami inžinierskych sietí – elektrických a telekomunikačných vedení, plynovodov, verejného osvetlenia a pod.) a splnenie ich pripomienok
3. Písomné ohlásenie stavby stavebnému úradu, resp. požiadanie o vydanie stavebného povolenia
4. Vydanie písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky proti uskutočneniu stavby, resp. vydanie stavebného povolenia
5. Rozkopávkové povolenie
6. Vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami pred začatím prác
7. Vykonanie všetkých prác súvisiacich s vybudovaním prípojky na svoje náklady (najmä búracie práce vozoviek, chodníkov a iných spevnených plôch , výkop a paženie ryhy , čerpanie vody z ryhy , urovnanie dna ryhy , zriadenie lôžka pod potrubie , vybudovanie kanalizačnej šachty (až na zriadenie odbočnej šachty alebo odbočenia z verejnej kanalizácie) , resp. kanalizačných šacht , obsyp potrubia, zásyp ryhy so zhutnením, znovuzriadenie podkladných a krycích vrstiev vozoviek, chodníkov a iných spevnených plôch, terénne úpravy - uvedenie terénu do pôvodného stavu, **pričom montáž potrubia prípojky s jeho napojením na verejnú kanalizačnú sieť vykoná za úhradu OVS, a.s. Dolný Kubín, ktorému faktúru uhradím.** V prípade existujúceho odbočenia realizovaného počas výstavby ver. kanalizácie prizvať pri napojení kanal. prípojky na odbočenie pracovníka OVS, a.s. podľa miesta príslušného obvodu
8. Dodržanie projektu a pripomienok zainteresovaných organizácií, dodržanie bezpečnostných opatrení počas realizácie prác (najmä ohradenie, paženie, osvetlenie a označenie výkopu, dopravné značenie)
9. Vydanie kolaudačného rozhodnutia (užívacieho povolenia) - ak bolo vydané stavebné povolenie
10. Odstránenie všetkých väd, ktoré sa na vybudovanom diele vyskytnú v zákonom určenej záručnej dobe, mimo prác realizovaných OVS, a.s. Dolný Kubín

Beriem na vedomie ,že do verejnej kanalizácie sa môžu vypúšťať iba splaškové vody a vody z povrchového odtoku, mierou znečistenia a množstvom zodpovedajúce príslušnému prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie. Ostatné vody (napr. drenážne a iné spodné vody , povrchové vody) a škodlivé látky (oleje , obsah žump , a p.) sa vypúšťať nesmú .

V dňa

.....

podpis a pečiatka žiadateľa



Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.
Bytterecká 2180, 026 80 Dolný Hubín

Reg.: odd:Sa, vl.č: 10544/L, Okresný súd Žilina IČO: 36 672254

Prevzal dňa :

Podpis:

Číslo odberu

stočné (S):

voda z povrch.odtoku (VPO):

Prihláška – splaškové odpadové vody

na odvádzanie splaškovej odpadovej vody, ktorá je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou (VK)

Producent (odberateľ) (meno, priezvisko -obchodné meno,zastúpený):

Sídlo (adresa trvalého bydliska) **ulica:** **číslo súpisné:** **číslo orientačné:**

Obec : **PSČ:** **číslo tel. kontaktu:**

IČO(dátum nar.): **IČ DPH:** **DIČ:**

Zápis v obchodnom (živnostenskom) registri:

Bankové spojenie: **číslo účtu:**.....

Adresa zasielania faktúr:

Prihlasujem: - odvádzanie odpadovej vody z nehnuteľnosti v obci:

ulica: **č.domu :**.....**č.parcely:****č.LV:**

pre účely: a) domácnosti

b) ostatní odberatelia

c) kombinované (a+b)

OM stočné č.: **od:**.....

umiestnenie meradla KP (VP): **stav meradla VP:**

miesto (ulica)napojenia KP:

termín predpokladaného napojenia na VK: súčasne s napojením na VV

napojenie na kanalizáciu od: *

najneskôr do termínu začiatku užívania stavby alebo jej kolaudácie

Nehnutelnosť **má - nemá** vlastný zdroj *. Na vodovodnej prípojke **je - nie je** osadené meradlo *.

Na vlastnom zdroji vody **je - nie je** osadené meranie*.

Pre meranie množstva odvádzanej odpadovej vody:

- 1) * súhlasím s ponechaním meradla na vodovodnej prípojke verejného vodovodu
- 2) * súhlasím s určením množstva odvedenej odpadovej vody podľa smerných čísel spotreby vody podľa prílohy č.1 vyhlášky MŽP SR č.397/2003 Z.z.v platnom znení (jedná sa o producenta - odberateľa, ktorý nemá osadené meradlo, alebo meradlo nevyhovuje zákonným požiadavkám)
- 3) * vybudujem na vlastné náklady vodomernú šachtu na vlastný zdroj vody podľa požiadaviek prevádzkovateľa VV a VK (dodávateľa) a zabezpečím osadenie určeného meradla, ktoré bude vyhovovať zákonným požiadavkám zák. č.142/2000 Z.z. v platnom znení a vyhl.č. 210/2000 Z.z. v platnom znení

* nehodiace sa škrtnite

- je zakázané odvádzat/vypustiť do verejnej kanalizácie vody z povrchového odtoku (zrážky) , drenážne vody, odpadové vody z hospodárskych budov (močovka) a predčistené OV cez vlastné žumpy a domové ČOV
- je zakázané prepojenie vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou verejného vodovodu v zmysle zákona č.442/2002 Z.z. v platnom znení
- je možná dodávka vody pre nehnuteľnosť len z jedného zdroja ak nie sú vykonané stavebno – technické úpravy rozvodov vody schválené prevádzkovateľom VV a VK (dodávateľom)
- v prípade ak producent (odberateľ) vykoná zmeny v podmienkach dodávky vody a odvádzania odpadovej vody a neoznámi ich dodávateľovi minimálne 30 dní pred ich realizáciou vystavuje sa zmluvným pokutám

Producent (odberateľ) súhlasí, že po zriadení kanalizačnej prípojky bude dodávateľovi uhrádzať mesačné preddavky (zálohy).

V dňa

meno, funkcia, podpis a pečiatka odberateľa

Do informačného systému - karta odberov - zaevidoval dňa menopodpis.....

- odberateľa - zaevidoval dňa menopodpis.....



Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.
Bytčická 2180, 026 80 Dolný Kubín

Reg.: odd:Sa, vl.č: 10544/L, Okresný súd Žilina IČO: 36 672254

Prevzal dňa :
Podpis:

Číslo odberu
stočné (S):
voda z povrch.odtok (VPO):

Prihláška – komunálne odpadové vody

na odvádzanie komunálnej odpadovej vody, ktorá je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou (VK)

Producent (odberateľ) (meno, priezvisko -obchodné meno, zastúpený):

Sídlo (adresa trvalého bydliska) **ulica:** **číslo súpisné:** **číslo orientačné:**

Obec : **PSČ:** **číslo tel. kontaktu:**

IČO(dátum nar.): **IČ DPH:** **DIČ:**

Zápis v obchodnom (živnostenskom) registri:

Bankové spojenie: **číslo účtu:**

Adresa zasielania faktúr:

Prihlasujem: - odvádzanie odpadovej vody z nehnuteľnosti v obci:

ulica: **č.domu :** **č.parcely:** **č.LV:**

pre účely: a) domácnosti

b) ostatní odberatelia

c) kombinované (a+b)

OM stočné č.: **od:**

umiestnenie meradla KP (VP): **stav meradla VP:**

miesto (ulica)napojenia KP:

termín predpokladaného napojenia na VK: súčasne s napojením na VV

napojenie na kanalizáciu od: *

najneskôr do termínu začiatku užívania stavby alebo jej kolaudácie

Nehnutelnosť **má - nemá** vlastný zdroj * Na vodovodnej prípojke **je - nie je** osadené meradlo *

Na vlastnom zdroji vody **je - nie je** osadené meranie*

Odpadová voda z povrchového odtoku z nehnuteľnosti (VPO) **je - nie je** napojená na verejnú kanalizáciu*

Pre meranie množstva odvádzanej odpadovej vody:

- 1) * súhlasím s ponechaním meradla na vodovodnej prípojke verejného vodovodu
- 2) * súhlasím s určením množstva odvedenej odpadovej vody podľa smerných čísel spotreby vody podľa prílohy č.1 vyhlášky MŽP SR č.397/2003 Z.z.v platnom znení (jedná sa o producenta - odberateľa, ktorý nemá osadené meradlo, alebo meradlo nevyhovuje zákonným požiadavkám)
- 3) * vybudujem na vlastné náklady vodomernú šachtu na vlastný zdroj vody podľa požiadaviek prevádzkovateľa VV a VK (dodávateľa) a zabezpečím osadenie určeného meradla, ktoré bude vyhovovať zákonným požiadavkám zák. č.142/2000 Z.z. v platnom znení a vyhl.č. 210/2000 Z.z. v platnom znení

* nehodiace sa škrtnite

- je zakázané odvádzat/vypustiť do verejnej kanalizácie drenážne vody, odpadové vody z hospodárskych budov (močovka) a predčistené OV cez vlastné žumpy a domové ČOV
- je zakázané prepojenie vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou verejného vodovodu v zmysle zákona č.442/2002 Z.z. v platnom znení
- je možná dodávka vody pre nehnuteľnosť len z jedného zdroja ak nie sú vykonané stavebno – technické úpravy rozvodov vody schválené prevádzkovateľom VV a VK (dodávateľom)
- v prípade ak odberateľ (producent) vykoná zmeny v podmienkach dodávky vody a odvádzania odpadovej vody a neoznámí ich dodávateľovi minimálne 30 dní pred ich realizáciou vystavuje sa zmluvným pokutám

Producent (odberateľ) súhlasí, že po zriadení kanalizačnej prípojky bude dodávateľovi uhrádzať mesačné preddavky (zálohy).

Plochy pre stanovenie množstva vôd povrchového odtoku odvedeného do kanalizácie

Druh povrchu (kategória)		Plocha S [m ² S [m ²]	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr= S. ψ [m ²]
1		2	3	4
A	zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové asphaltové povrchy apod.) súčiniteľ odtoku 0,9		0,9	
B	čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním pieskom, štrkom apod.) súčiniteľ odtoku 0,4		0,4	
C	dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) súčiniteľ odtoku 0,1		0,05	
Súčet redukovaných plôch Σ Sr v [m ²]				
Poznámka				

V **dňa**
.....
meno, funkcia, podpis a pečiatka odberateľa

Údaje o odvodňovaných plochách overil pracovník OVS, a.s., dňa meno.....podpis.....
Do informačného systému - knihy odberov - zaevidoval dňa meno.....podpis.....
- odberatelia (odbyt) zaevidoval dňa..... meno.....podpis.....

Oddiel V - **Zriadenie kanalizačnej prípojky** (OVS, a.s. Dolný Kubín)

Verejná kanalizácia v mieste zriadenia kanalizačnej prípojky :
materiál , profil mm , hĺbka uloženia m

Kanalizačná prípojka :
celková dĺžka.....bm ,z toho časť vo verejn. priestranstve(na cudzom pozemku)..... bm ,
materiál profil mm bola na kanalizačné potrubie (stoku) pripojená :

a/ do vstupnej šachty d/ pripájacou tvarovkou bočnou 45° g) sedlovou tvarovkou bočnou 45°
b/ odbočnou tvarovkou šikmou 45° e/ pripájacou tvarovkou bočnou 90° h) sedlovou tvarovkou bočnou 90°
c/ odbočnou tvarovkou kolmou f/ pripájacou tvarovkou vrchnou 90° i) sedlovou tvarovkou vrchnou 90°
j/ iným spôsobom

Montáž kanalizačnej prípojky vykonala organizácia : ,
montér , dňa

Funkčnú skúšku a prehliadku (vizuálnu – TV kamerou*) kanalizačnej prípojky pred jej zásypom vykonal
dňa: pracovník OVS,a.s. Dolný Kubín (meno, podpis) :
a účasti obstarávateľ (meno) : podpis :

Kontrolu údajov o odvodnených plochách vykonal dňa meno podpis
Stav meradla (vodomeru) dňa menopodpis
podpis obstarávateľ :

Podklad pre GIS vyhotovil : meno podpis
Podklad pre GIS prevzal dňa: meno podpis

Oddiel VI - **Zaradenie - zaevidovanie kanalizačnej prípojky** (OVS,a.s. Dolný Kubín)

Verejná časť kanalizačnej prípojky – prípojkový kus v hodnote € bola :

- zaradená do HIM v mesiaci

Zaradil - meno : podpis

- zaevidovaná v evidencii kanalizačných prípojok dňa

Zaevidoval - meno : podpis

Oddiel VII - **Evidencia odberu - vypúšťanej odpadovej vody** (OVS, a.s. Dolný Kubín)

Číslo odberu

Evidenčné číslo odberu

Dátum začatia odvádzania : - splaškových odpadových vôd

- vôd z povrchového odtoku

Do evidencie odberov zaviedol dňa : meno podpis

Do evidencie odbytu (fakturácie) zaviedol dňa meno podpis



Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.
Bystrická 2180, 026 80 Dolný Kubín

K vyplnenej žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky dokladovať!

1. **Vyjadrenie OVS, a.s. k stavebnému povoleniu**, ak nie je súčasťou stavebného povolenia.
 2. **List vlastníctva** - nie starší ako 3 mesiace - kópiu.
 3. **Geometrický plán, alebo snímok z katastrálnej mapy** - kópiu.
 4. **Situáciu z projektu stavby** (technický výkres - kópiu u novostavieb), alebo **situačný náčrt** t.j. zakreslenie nehnuteľnosti, hranice pozemku a kanalizačnej prípojky.
 5. **Stavebné povolenie** - kópiu.
 6. **Doklad oprávňujúci na podnikanie** - nie starší ako 3 mesiace (živnostenský list, výpis z obchodného registra, zriaďovaciu listinu a pod.) - kópiu.
 7. **Dohodu o zriadení časti kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku** - v prípade zriadenia časti kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku.
 8. **Dohodu o zriadení spoločnej kanalizačnej prípojky** - v prípade zriadenia spoločnej kanalizačnej prípojky.
- Je potrebné doniesť aj originály všetkých dokladov na odsúhlasenie kópie s originálom a u fyzických osôb doklad totožnosti (občiansky preukaz).**
V prípade, že sú uvedené doklady súčasťou žiadosti o zriadenie vodovodnej prípojky, nemusia byť v prílohe.

Realizácia kanalizačných prípojek pre celú oblasť Oravy bude vykonávaná po schválení žiadosti na základe výzvy žiadateľa o zriadenie KP.

Ing. Ján Rončák – ved. ČOV a kanalizácií - tel.č.: 043/2388521, 0905850602

Vytýčenie kanalizácie, informácie o kanalizácii a vodách z povrchového odtoku:

Ing. Dušan Korčuška – vedúci ČOV Nižná – tel.č.: 2388523, 0905 850 598
Dáriuš Grebáč – majster ČOV Námestovo – tel.č.: 2388525, 0905 850 599
Ján Sáréný – majster ČOV Dolný Kubín – tel.č.: 2388522, 0905 850 597

Potvrdenie o prevzatí vyplnenej žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky

V Dolnom Kubíne, dňa

.....
podpis a pečiatka OVS,a.s.

1 rovnopis dostane žiadateľ
1 rovnopis dostane prevádzkovateľ VK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY

pre nehnuteľnosť v obci :

ulica :

č. domu :

č. parcely :

vlastník nehnuteľnosti :

adresa :

Zoznam príloh :

č. 1.1.a Situácia

č. 1.1.b Pozdĺžny profil

č. 1.1.c Typy uloženia potrubia kanalizačnej prípojky – priečne rezy

č. 1.1.d Smerové a výškové pripojenie kanalizačnej prípojky

č. 1.1.e Typy hlavnej revíznej šachty

V Dolnom Kubíne, dňa

Vypracoval : OVS , a.s. Dolný Kubín

Základné technické podmienky pre:

I . Vybudovanie kanalizačnej prípojky

1. Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje 1 samostatná prípojka. Jednu spoločnú prípojku pre viac nehnuteľností, alebo viac prípojok pre jednu nehnuteľnosť môže povoliť správca verejnej kanalizácie (OVS,a.s.).
 2. Na verejnú kanalizáciu sa nehnuteľnosť môže pripojiť, ak technické parametre prípojky vyhovujú pre bezpečné prevedenie vypúšťaných odpadových vôd z nehnuteľnosti (objektov) za každých okolností. **Zriadenie otvoru do potrubia strojným zariadením a vlastné napojenie kanalizačnej prípojky na VK vykonáva výhradne prevádzkovateľ VK.**
 3. Najmenší profil (svetlosť) potrubia kanalizačnej prípojky je 150 mm.
 4. Najmenší spád (sklon) potrubia prípojky profilu 150 mm je 20 ‰, profilu 200 mm je 10 ‰, profilu 250 mm je 8 ‰. Pri profiloch potrubia prípojky 300 mm a viac minimálny sklon potrubia I v sa určí zo vzťahu :
$$I = 1000 : d \quad d = \text{vnútorný priemer potrubia v mm}$$
 5. Kanalizačná prípojka má byť čo najkratšia a v jednom sklone. V prípade nutnosti zmeny smeru alebo spádu potrubia musí byť v každom bode zmeny vybudovaná kanalizačná šachta.
 6. Kanalizačná prípojka musí byť od miesta pripojenia na uličnú stoku až po hlavnú revíziu šachtu z jedného druhu materiálu a jednej menovitej svetlosti (rovnakého profilu)
 7. Kanalizačné prípojky možno budovať z potrubia:
 - a) Kameninového – len na stokách z potrubia betónového, železobetónového, kameninového,
 - b) PVC, PP, PE – na stokách z potrubia akéhokoľvek materiálu okrem kameninového,
 - c) Železobetónového – len na stokách betónových a železobetónových a pri profile prípojky väčšom ako 300 mm
 - d) Tvárnej kanalizačnej liatiny – len na stokách z potrubia na ktoré je vodotesná prechodová tvarovka.
 8. Kanalizačné prípojky do svetlosti 200 mm (vrátane) sa zaústňujú do stôk v bežnej trati medzi šachtami pod uhlom 45° a 90°. Pri neprielezných stokách sa zaústňujú do hornej polovice profilu stoky, pri prielezných a priechodných stokách sa zaústňuje dnom v úrovni hladiny priemerného bežného prietoku.
 9. Kanalizačnú prípojku možno na stoku mimo šachtu pripojiť:
 - a) jestvujúcou odbočkou (osadenou pri stavbe stoky) – šikmou (45°) alebo kolmou
 - b) dodatočne osadenou odbočkou (osadenou do potrubia stoky pri budovaní prípojky) - šikmou (45°) alebo kolmou
 - c) pripájacou tvarovkou (osadenou do vyvrtaného otvoru v stene potrubia – bočnou (45°, 90°) alebo vrchnou (90°)
 - d) sedlovou tvarovkou (osadenou k vyvrtanému otvoru v stene potrubia) – upevnenou k potrubiu mechanicky alebo chemicky (lepením) s mechanickým zabezpečením – šikmou (45°) alebo kolmou.
- Otvor do potrubia nesmie byť nikdy vysekávaný (akýmkoľvek spôsobom) alebo vyrezávaný ručne!**
10. Pripájacia alebo sedlová tvarovka sa má umiestniť do hornej polovice rúry, prednostne pod uhlom 45° k vodorovnej rovine prechádzajúcej pozdĺžnou osou rúry, nikdy však nie pod menším uhlom ako je minimálny spád prípojky. Vo výnimočnom prípade sa môže napojiť vo vrchole rúry pod uhlom 90°.
 11. Potrubie prípojky môže byť uložené na lôžku niektorého z typov, uvedených v prílohe I.l.c.
 12. Hrúbka začiatočného zásypu je 300 mm.
 13. Lôžko, bočný zásyp a začiatočný zásyp môže byť urobený len z piesku, alebo štrkopiesku s max. zrnou 20 mm.
 14. Na kanalizačnej prípojke musí byť vybudovaná hlavná revízia šachta, ktorá má byť umiestnená čo najbližšie ku verejnej kanalizácii, môže byť umiestnená na pozemku obstarávateľa vo vzdialenosti maximálne 2 m od hranice nehnuteľnosti. V odôvodnených prípadoch ak budova (stavebný objekt) sa nachádza na hranici nehnuteľnosti alebo 1,5 m za touto hranicou a dĺžka prípojky neumožňuje vložiť revíziu šachtu medzi verejnú kanalizáciu a nehnuteľnosť osadí sa v budove, maximálne 2 m od obvodovej steny budovy. Ak je prípojka vo vnútri budovy umiestnená nad podlahou miestnosti, potom namiesto revíznej šachty je potrebné osadiť čistiaci kus.
 15. Ak dno hlavnej revíznej šachty je v hĺbke väčšej ako 150 cm , doporučujeme vnútorný priemer 100 cm pričom musí byť vystrojená stupačkami . Ak dno šachty je v hĺbke do 150 cm, potom jej vnútorný priemer môže byť menší , nie však menší ako 30 cm. Takáto šachta nemusí mať stupačky.
Ak je kanalizačná prípojka vodnou stavbou hlavná revízia šachta musí mať vnútorný priemer minimálne 100 cm a musí byť upravená tak, aby sa v nej dali vykonávať kontrolné merania množstva odpadovej vody a odber jej vzoriek.
 16. Kanalizačná prípojka v celom rozsahu musí byť vybudovaná tak, aby vyhovovala podmienkam vodotesnosti, mechanickej a chemickej odolnosti.

II. Zrušenie kanalizačnej prípojky :

Odpojenie - zrušenie kanalizačnej prípojky sa uskutoční výrezom min. 30cm prípojkového potrubia za odbočnou tvarovkou – odbočením prípojky z verejnej kanalizácie.

Zaslepenie sa uskutoční zaslepovacou tvarovkou pre príslušný prípojkový materiál. V prípade, že takáto tvarovka nie je k dispozícii (nevyrába sa) zaslepenie prípojky sa uskutoční zabetónovaním prípojkového potrubia.

Po odpojení prípojky od verejnej kanalizácie sa v prípade poškodenia obnoví lôžko a obsyp potrubia verejnej kanalizácie vhodným obsypovým materiálom so zhutnením. Návážne sa uskutoční zásyp ryhy vo vrstvách s príslušným zhutnením. Po sadnutí výkopu sa obnoví povrchová úprava terénu. V prípade že bolo poškodené obetónovanie verejnej kanalizácie vykoná sa jeho oprava.

Práce na odpojení kanalizačnej prípojky až na zaslepenie (zabetónovanie) odbočnej tvarovky alebo kanalizačného prípojkového potrubia, môže vykonať odberateľ. Vytvorenie lôžka, obsyp potrubia verejnej kanalizácie, opravu obetónovania kanalizácie môže pod dohľadom OVS, a.s. Dolný Kubín vykonať odberateľ.

Postup obstarávateľa OVS, a.s.

I . Pri budovaní kanalizačnej prípojky

1. **Obstarávateľ** (môže byť len vlastník nehnuteľnosti, výnimočne aj iná osoba poverená vlastníkom nehnuteľnosti, výnimočne môže byť obstarávateľom aj iná fyzická alebo právnická osoba , ktorá má overené poverenie alebo mandátnu zmluvu oprávňujúcu zastupovať vlastníka nehnuteľnosti) si vyžiada na závođe OVS,a.s. Dolný Kubín tlačivo: "Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky"
2. **OVS,a.s** pri odovzdávaní tlačiva žiadateľovi vyznačí na žiadosti tie prílohy, ktoré sú pre daný prípad aktuálne a ktoré žiadateľ musí zabezpečiť. S tlačivom žiadosti odovzdá aj:
 - a) Vzorové výkresy kanalizačnej prípojky a to tieto:
 - Situáciu
 - Pozdĺžny profil
 - Typy uloženia potrubia kanalizačnej prípojky – priečne rezy
 - Smerové a výškové pripojenie kanalizačnej prípojky
 - Typy hlavnej revíznej šachty
 - b) Tlačivo: „Dohoda o zriadení spoločnej kanalizačnej prípojky“ (len v prípadoch, keď sa bude zriaďovať spoločná kanalizačná prípojka)
3. **Obstarávateľ**:
 - a) Zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie kanalizačnej prípojky, ktorá musí obsahovať:
 - Situáciu (vzor situácie obdrží od OVS,a.s.)
 - Pozdĺžny profil (vzor obdrží od OVS,a.s.)
 - Uloženie potrubia – priečny rez (použije sa niektorý z typov vypracovaných OVS, a.s. - vybraný typ sa vyznačí na prílohe I.l.c)
 - Smerové a výškové pripojenie prípojky (použije sa niektorá z možných alternatív vypracovaných OVS,a.s. - vybraná alternatíva sa vyznačí na prílohe I.l.d)
 - Hlavná revízna šachta – pôdorys, rez (vzor niektorých možných typov obdrží od OVS,a.s.)
Ak je kanalizačná prípojka vodohospodárskym dielom, alebo je väčšieho profilu ako 200 mm projekt musí obsahovať aj:
 - Technickú správu
 - Hydrotechnické výpočty
 - b) Vyplní žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky podľa predtlaču, zabezpečí vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií (obecného úradu, správcov podzemných vedení, správcu komunikácií, apod.), vyplní ďalšie tlačivá potrebné k žiadosti a zabezpečí ich potvrdenie
 - c) Odovzdá žiadosť aj všetky potrebné prílohy (ktoré vyznačil pracovník OVS, a.s.) na OVS, a.s.
4. **OVS,a.s. Dolný Kubín** pri preberaní vyplnenej žiadosti a príloh k nej od žiadateľa:
 - a) Skontroluje úplnosť žiadosti - či sú všetky údaje v žiadosti, či sú všetky potrebné prílohy, či sú kompletne (projekt) a či sú všetky údaje
 - b) Odsúhlasí pravosť priložených príloh podľa predložených originálov a to:
 - kópie výpisu z listu vlastníctva (nie staršieho ako 3 mesiace)
 - kópie výpisu z obchodného registra, zriaďovacej listiny alebo živnostenského listu (nie staršieho ako 3 mesiace)

Originál dokladu predložený žiadateľom ostáva u žiadateľa, odsúhlasená kópia u OVS ,a.s.


 - c) Odovzdá žiadateľovi:
 - Písomné pokyny s názvom „Základné technické podmienky pre vybudovanie kanalizačnej prípojky“
 - Písomné pokyny s názvom „Postup obstarávateľa a OVS, a.s. Dolný Kubín pri budovaní kanalizačnej prípojky“
 - Potvrdenie o prevzatí vyplnenej žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky
5. **OVS,a.s.** neodkladne po obdržaní komplexnej žiadosti posúdi projektovú dokumentáciu prípojky a v prípade záporného stanoviska to oznámi žiadateľovi. V prípade kladného stanoviska žiadateľ do termínu realizácie, ktorá bude vykonaná na základe jeho výzvy, zabezpečí:
 - a) Vytýčenie podzemných vedení (podľa vyjadrení organizácií v žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky)
 - b) Rozkopávkové povolenie
 - c) Vykonanie zemných prác (výkop ryhy) vrátane bezpečnostných opatrení (ohradenie ryhy, jej paženie prípadne dopravné značenie a pod.) a zriadenie zhutneného dolného lôžka pre pokládku potrubia prípojky
 - d) Potrubie kanalizačnej prípojky a materiál na zriadenie lôžka a obsypu

6. Doporučuje sa , aby OVS, a.s. pre obstarávateľa vykonal tieto práce:
 - a) Montáž prvej rúry kanalizačnej prípojky (od pripojenia na kanalizačné potrubie)
 - b) Na základe objednávky je možné vykonať montáž potrubia a obsyp prípojky (z materiálu pripraveného obstarávateľom)
 - c) Práce uvedené v predchádzajúcich bodoch (a resp. b) môže pod dohľadom OVS, a.s. vykonať stavebná organizácia, ktorá má pre ich výkon odbornú spôsobilosť. Práce pod bodom (b) môžu byť vykonané obstarávateľom pod dohľadom OVS,a.s. pri oboch spôsoboch montáže prípojky.
7. **OVS,a.s.** po ukončení montáže odbočnej tvarovky a prvej rúry prípojky:
 - a) Dá si potvrdiť obstarávateľovi vykonanie prác (ako podklad pre ich fakturáciu)
 - b) Dohodne s obstarávateľom termín, do ktorého obstarávateľ vybuduje hlavnú revíziu šachtu .
 - c) Dá si potvrdiť stav vodomeru.
8. **Obstarávateľ** po ukončení montáže odbočnej tvarovky a prvej rúry prípojky zabezpečí:
 - a) Montáž potrubia prípojky a jeho zhutnený obsyp
 - b) Vybudovanie hlavnej revíznej šachty a skontrolovanie týchto prác zo strany OVS, a.s. Dolný Kubín
 - c) Zásyp celej kanalizačnej prípojky, uvedenie terénu do pôvodného stavu (cesty, chodníky, apod.)
9. **OVS,a.s.** ním vykonané a obstarávateľom potvrdené práce vyfakturuje obstarávateľovi s výnimkou materiálu na zriadenie odbočenia z verejnej kanalizácie.
10. **Obstarávateľ** uhradí faktúru za práce vykonané OVS,a.s. do 14 dní od jej obdržania.

II. Pri zrušení kanalizačnej prípojky

1. O zrušenie kanalizačnej prípojky môže požiadať jej vlastník, výnimočne môže požiadať iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá má písomné poverenie zastupovať vlastníka. U kanalizačnej prípojky, ktorá je vodnou stavbou aj povolenie orgánu štátnej vodnej správy na jej zrušenie.
2. Požiadavka na zrušenie prípojky sa uplatní vyplneným a potvrdeným tlačivom Odhláška – zrušenie kanalizačnej prípojky.
3. OVS, a.s. vykoná k dohodnutému termínu odpočet stavu meradla (vodomeru) podľa ktorého sa uskutočňuje fakturácia odvádzaných odpadových vôd a zistený stav meradla nechá potvrdiť vlastníkovi (odberateľovi).
4. OVS, a.s. vyfakturuje vodné prípadne stočné ku dňu odpočtu.
5. Na základe uplatnenej požiadavky a predloženého dokladu o úhrade faktúry za vodné a stočné ku dňu konečného odpisu, OVS, a.s. dohodne s vlastníkom prípojky postup prác a súčinnosť pri nasledovných prácach súvisiacich so zrušením prípojky:
 - termín vytyčenia podzemných vedení
 - termín zabezpečenia rozkopávkového povolenia
 - termín realizácie prác
 - druh a rozsah prác ktoré zabezpečí vlastník prípojky
 - druh a rozsah prác ktoré zabezpečí OVS ,a.s. Dolný Kubín
 - druh a rozsah prác ktoré sa uskutočnia pod dohľadom OVS ,a.s. Dolný Kubín
 - druh a množstvo obsypového a iného materiálu, ktorý zabezpečí vlastník prípojky
6. V súlade s dohodnutým postupom a rozsahom prác sa vykoná odpojenie – zrušenie kanalizačnej prípojky. OVS, a.s. Dolný Kubín si dá potvrdiť ním vykonané práce a vyfakturuje ich vlastníkovi, ktorý ich do 14 dní od obdržania faktúry uhradí.

VZOR SITUÁCIA

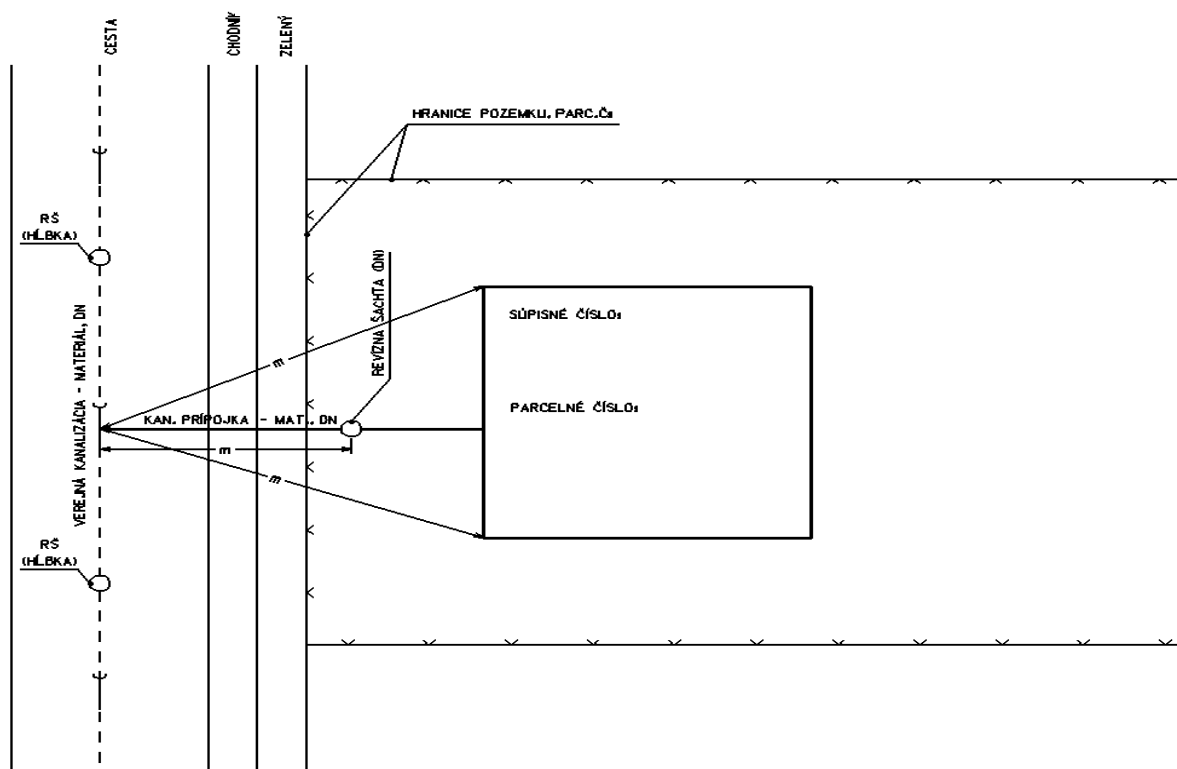

ZÁKLADNÉ PODMIENKY

Minimálny profil prípojky je 150 mm.

Minimálny spád (sklon) prípojky:

- pre profil 150 mm je 2,0 ‰
- pre profil 200 mm je 1,0 ‰
- pre profil 250 mm je 0,8 ‰

- pre profil 250 mm určiť podľa STN 73 6701

Hlavná revízná šachta - maximálne 2,0 m od hranice pozemku


Svetlosť šachty:

- minimálne 400 mm pri hĺbke do 150 cm
- minimálne 1000 mm pri hĺbke nad 150 cm

VYPRACOVAL: OVS, a.s., Dolný Kubín	 OVS Orawská vodárenská spoločnosť, a. s. Bytarecká 2180, 056 00 Dolný Kubín
INVESTOR:	
MIESTO STAVBY:	DÁTUM:
NÁZOV STAVBY:	MIERKA: 1:200
	STUPEŇ: PROJEKT
PRÍLOHA: SITUÁCIA	Č.VÝKR.: 1

VZOR

POZDĽŽNY PROFIL

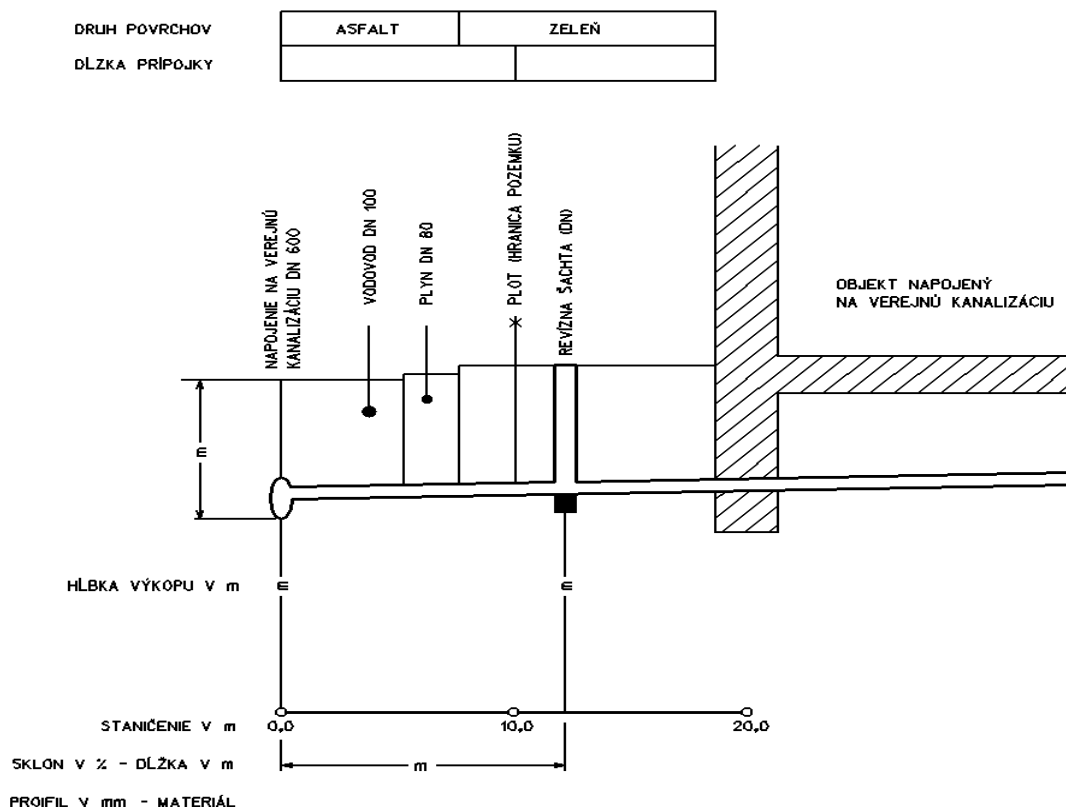

ZÁKLADNÉ PODMIENKY

Minimálny profil prípojky je 150 mm.

Minimálny spád (sklon) prípojky:

- pre profil 150 mm je 2,0 ‰
- pre profil 200 mm je 1,0 ‰
- pre profil 250 mm je 0,8 ‰
- pre profil 300 mm určí podľa STN 73 6701

Hlavná revízná šachta - maximálne 2,0 m od hranice pozemku


Svetlosť šachty:

- minimálne 400 mm pri hĺbke do 150 cm
- minimálne 1000 mm pri hĺbke nad 150 cm


VYPRACOVAL: OVS, a.s., Dolný Kubín	
INVESTOR:	
MIESTO STAVBY:	DÁTUM:
NÁZOV STAVBY:	MIERKA: 1:200
PRÍLOHA: POZDĽŽNY PROFIL	STUPEŇ: PROJEKT
	Č.VÝKR.: 2

TYPY ULOŽENIA POTRUBIA KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY PRIEČNE REZY


LÔŽKO TYPU 1

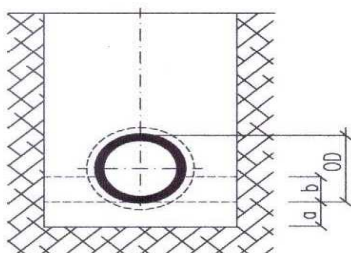

LÔŽKO TYPU 2

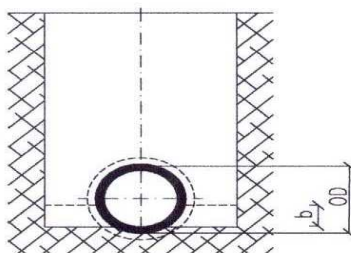


LÔŽKO TYPU 3

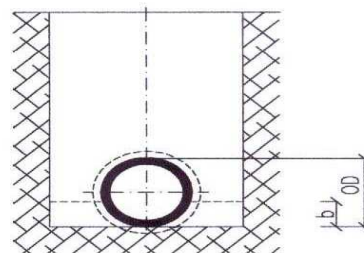


LÔŽKO TYPU 4

Betón – časť šírky výkopu,
stredový uhol $2\alpha = 90^\circ$

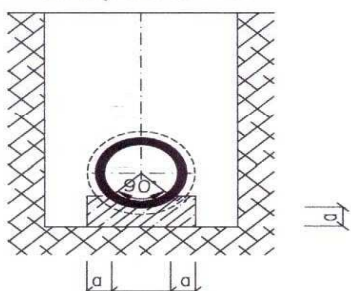


LÔŽKO TYPU 5

Betón – po celej šírke výkopu,

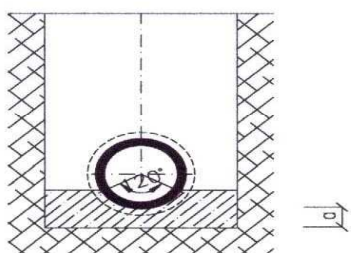

LÔŽKO TYPU 6

Betón – po celej šírke výkopu,
stredový uhol $2\alpha = 180^\circ$

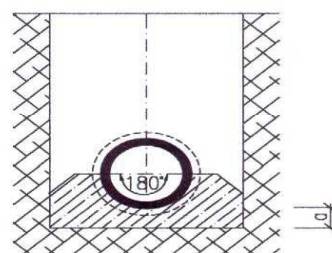


- Hrúbka dolného lôžka a) :
- u lôžka typu 1, 2, 3 min. 100 mm vo zvyčajných zeminách
min. 150 mm v skalnatých resp. tvrdých zeminách
 - u lôžka typu 4 min. 100 mm + $1/10$ DN
 - u lôžka typu 5 min. 50 mm + $1/10$ DN, najmenej však 100 mm
 - u lôžka typu 6 min. $1/4$ DN, najmenej však 100 mm
- Hrúbka horného lôžka b) musí zodpovedať požiadavkám statického výpočtu. Minimálne $b = 0,8 \times OD$


SMEROVÉ A VÝŠKOVÉ PRIPOJENIE KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY

PÔDORYS


ALT.A

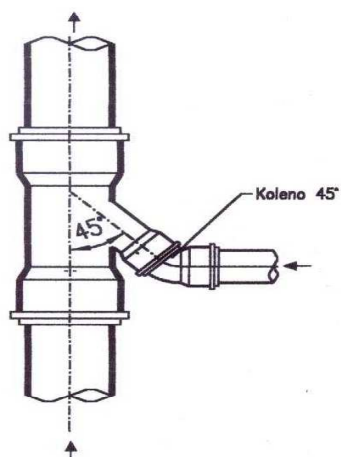



ALT.B

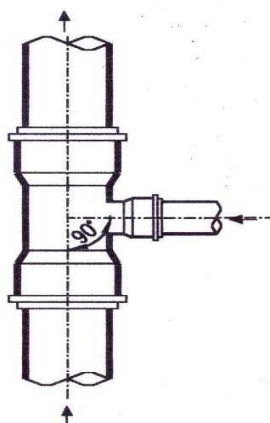


ALT.C

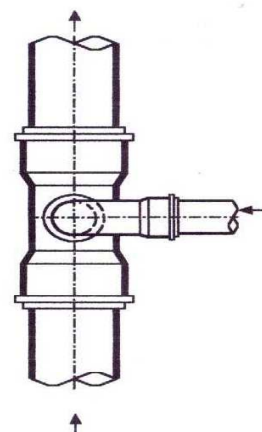

PRIEČNE REZY

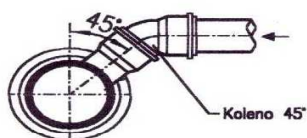

Min. = min. spódu prípojky

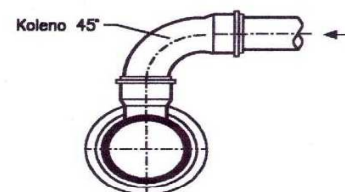


TYPY HLAVNEJ REVÍZNEJ ŠACHTY

Príloha . 1.1.e


S VNÚTORNOU SVETLOSŤOU 1000 mm

Z BETÓNU


REZ I - I'

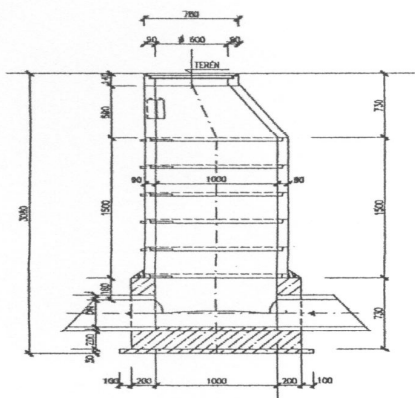


PÔDORYS

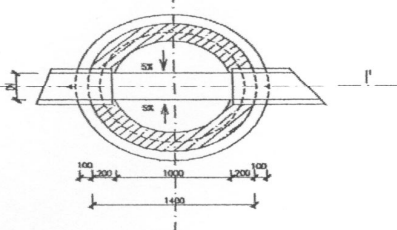

Z KAMENINY

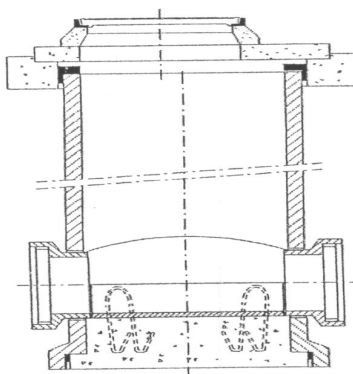


Z PLASTU

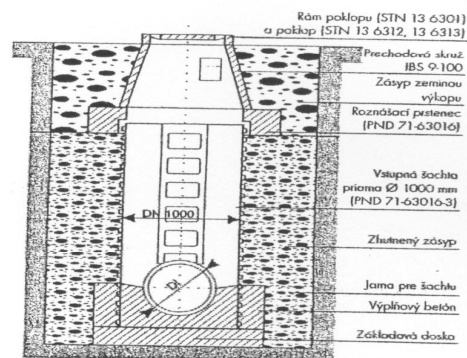


S VNÚTORNOU SVETLOSŤOU 300 a 400 mm

Z KAMENINY

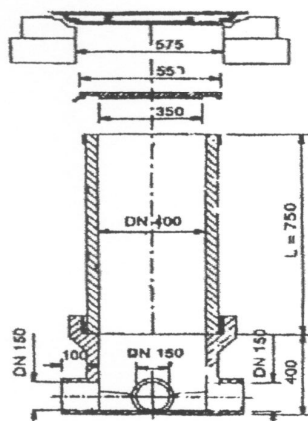

Z PLASTU

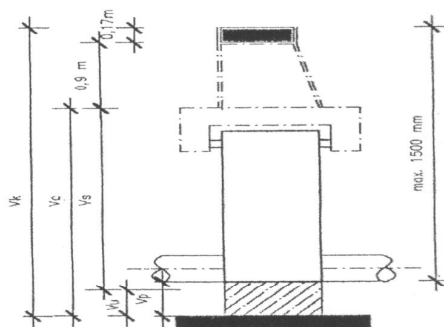

V_k = Celková výška šachty /V_c + 1,07m/
 V_u = Výška od dna šachty /potrubia/ po základovú dosku
 V_c = Celková výška plastovej šachty /Vs+Vu/
 V_s = Výška plast. šachty od dna šachty /potrubia/
 V_p = Výška od základovej dosky po dno zaistenia ďalšej
 kanalizačnej stoky